

成都市建设工程招标
成都轨道交通投资集团有限公司 2025-2026 年度 TOD 综合开
发项目淋浴隔断集中采购/标段答疑文件



此内容作为资格预审文件不可分割的组成部分，与资格预审文件具有同等约束力，请申请人照此执行。


提问 1：文件位置：第一章 资格预审公告 2.4 计划供货期：①项目合同签订后，样板间的淋浴隔断必须在甲方供货通知书面下发之日起 10 日历天内按甲方要求送达甲方项目所在地 提疑：常规淋浴屏样板房加工周期为 15 天，是否可调整为 15 天？

答复：不予调整，按资格预审文件要求执行。

提问 2：文件位置：第 63 页 二、规范性引用文件 满足的现行基本规范但不限于：《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015 第 65 页 3.6 钢化玻璃要求 （1）玻璃原片应选用“南玻”、“台玻”、“信义”、“耀皮”品牌，且必须为优等品。（2）平开门需采用 10mm 厚钢化玻璃；推拉门需采用不低于 8mm 厚钢化玻璃。 提疑：根据：《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015 要求浴室内无框玻璃厚度需达到 12mm，与 65 页要求平开门采用 10mm 厚钢化玻璃要求相冲突？

答复：不冲突，按资格预审文件要求执行。

提问 3：类似业绩要求“单个项目合同金额不低于 170

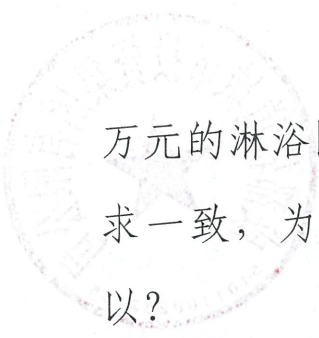

万元的淋浴隔断业绩“中的乙方是否跟单项目合同的乙方要求一致，为申请人自身或其分公司或授权的代理商是否可以？

答复：单个项目合同的乙方可为申请人自身或其分公司或授权的代理商。

提问 4：类似业绩要求“单个项目合同金额不低于 170 万元的淋浴隔断业绩“中的乙方是否跟单项目合同的乙方要求一致，为申请人自身或其分公司或授权的代理商是否可以？

答复：详见提问 3 答复。

成都轨道城市投资集团有限公司



2025 年 10 月 23 日